

KLASA: 406-01/20-702/052
URBROJ: 3801-7-702-01-20-20
Zagreb, 4. studenoga 2020. godine


Temeljem članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Aktivna mrežna oprema i telekomunikacijski (TK) kapaciteti za potrebe projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO): E-VV: 7-04/2020-IM, Naručitelj Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje:

II. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE

Naručitelj je dana 30. listopada 2020. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi od zainteresiranih gospodarskih subjekata koji sadrže sljedeće upite:

1. Upit gospodarskog subjekta

Naručitelj je u dokumentaciji Prilog 1 – Grupa 1 Nabava elektroničkih komunikacijskih kapaciteta i vodova za potrebe projekta HR-ZOO na strani 6. u točki 1.3. Fizička topologija (slika 1) definirao način povezivanja sa pojedine lokacije na dva glavna sjedišta (HR-ZOO ZG1 i HR-ZOO ZG2) i zahtijeva da se trase koje povezuju ta dva središta ni u jednom segmentu ne dodiruju i/ili preklapaju.

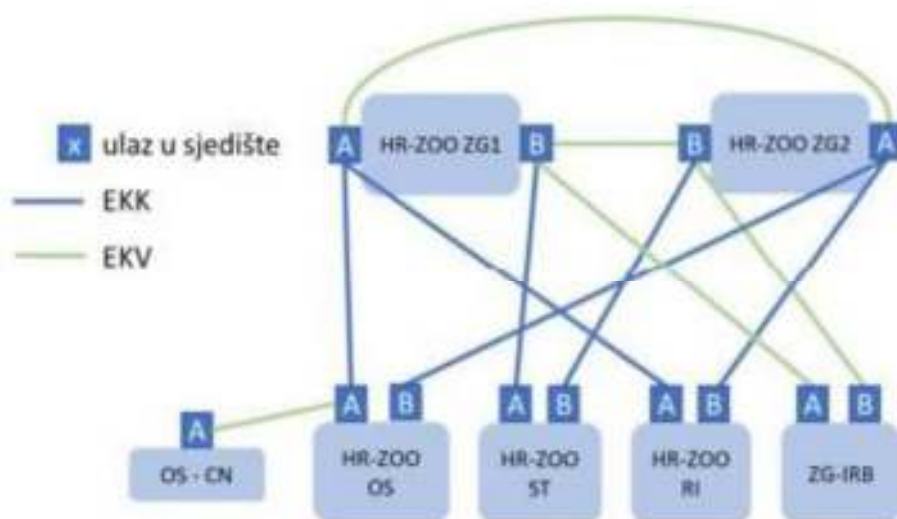

Slika 1. Fizička topologija

U točki 1.4. Lokacija i pozicije terminiranja EKV/EKK usluge (str.7/8) je naručitelj u tablici 2 naveo kroz koje ulaze trebaju doći kapaciteti iz pojedinih središta (ST,RI,OS), odnosno DF-ovi iz smjera IRB-a



Lokacija	Ulaz	Omjar	ODF oznaka	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14
HR-ZOO ZG1	A	E11 3.58	PP-TK-ZG1-B1	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202
HR-ZOO ZG1	B	E11 3.58	PP-TK-ZG1-B2	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202	HR-200 202
HR-ZOO ZG2	A	E11-A 1.51	PP-TK-ZG2-B1	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201
HR-ZOO ZG2	B	E11-B 1.51	PP-TK-ZG2-B2	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201	HR-200 201

Dok je u tablici 3 (str.9) striktno navedeno da Grupa 1 i Grupa 2 nigdje ne smiju preklapati, već da se smiju samo trase unutar iste grupe preklapati, ali samo u nekom djelu svoje trase.

Tablica 3. Grupe trasa

Grupa 1.	Grupa 2.
HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO ZG2 (Tablica 1. - R.br. 1)	HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO ZG2 (Tablica 1. - R.br. 2)
HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO OS	HR-ZOO ZG2 - HR-ZOO OS
HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO ST	HR-ZOO ZG2 - HR-ZOO ST
HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO RI	HR-ZOO ZG2 - HR-ZOO RI
HR-ZOO ZG1 - ZG-IRB	HR-ZOO ZG2 - ZG-IRB
HR-ZOO OS - OS-CN	

Zbog gore navedenih razloga poslovnog subjekta zanima sljedeće:

1. Kako ostvariti zahtjev od naručitelja da se trase iz smjera HR ZOO ST isporuče na ulaze B lokacija HR-ZOO ZG1, odnosno HR-ZOO ZG2, zajedno sa trasom HR ZOO ZG1 – HR ZOO ZG2, koja spada u drugu grupu, a striktno je navedeno da se trase iz grupa ne smiju preklapati ?

Radi lakšeg razumijevanja upita dajemo primjer usluge HR-ZOO ST (2).


- Usluga je unutar grupe 2 i treba je isporučiti na lokaciji HR-ZOO ZG2 na ulazu 'B', dok se usluge HR-ZOO RI (2) i HR-ZOO OS (2) isporučuju na ulaz 'A'

Zbog činjenice da su sve tri usluge unutar grupe 2, ne smiju su preklapati s uslugom/uslugama iz grupe 1, a istovremeno moraju 'ulaziti' na različite ulaze 'A' i 'B', koji se koriste i za povezivanje (HR-ZOO ZG1 i HR-ZOO ZG2), molimo pojašnjenje kako istovremeno zadovoljiti sve zahtjeve iz tablice 3 i slike 1. sa samo dva raspoloživa ulaza ?

2. Da li je moguće za pružanje EKK usluga prema HR-ZOO ZG1 i HR-ZOO ZG2 od posljednjeg izvršiteljevog čvora sa aktivnom DWDM opremom koristiti prema istoj lokaciji (HR-ZOO ZG1 ili HR-ZOO ZG2) svjetlovodne niti iz oba svjetlovodna kabela koja se koriste za pružanje EKV usluga na relaciji HR-ZOO ZG1-HR-ZOO ZG2?

Odgovor naručitelja:

1. Naručitelj je suglasan sa zainteresiranim gospodarskim subjektom da navedeni zahtjev nije moguće ispuniti sa samo dva raspoloživa ulaza u sjedište, stoga će izvršiti izmjenu Priloga 1. Uz zahtjev da se samo trase unutar iste grupe smiju preklapati u nekom djelu svoje trase (Prilog 1. - Tablica 3. i Tablica 4.), Izvršitelj ima mogućnost korištenja izuzeća

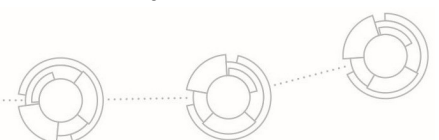

ovog zahtjeva za određene trase iz jedne grupe prema određenim trasama iz druge grupe.

Iznimke:

* trasa HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO ZG2 (Tablica 1. - R.br. 1) iz Grupe 1. prema sljedećim trasama iz Grupe 2.: HR-ZOO ZG2 – HR-ZOO OS, HR-ZOO ZG2 - HR-ZOO ST, HR-ZOO ZG2 - HR-ZOO RI, HR-ZOO ZG2 – ZG-IRB

* trasa HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO ZG2 (Tablica 1. - R.br. 2) iz Grupe 2. prema sljedećim trasama iz Grupe 1.: HR-ZOO ZG1 – HR-ZOO OS, HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO ST, HR-ZOO ZG1 - HR-ZOO RI, HR-ZOO ZG1 – ZG-IRB, HR-ZOO OS – OS-CN

2. Navedeni način povezivanje lokacija je moguće sve dok su zadovoljeni svi zahtjevi iz funkcionalne specifikacije.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu

